




AVANT

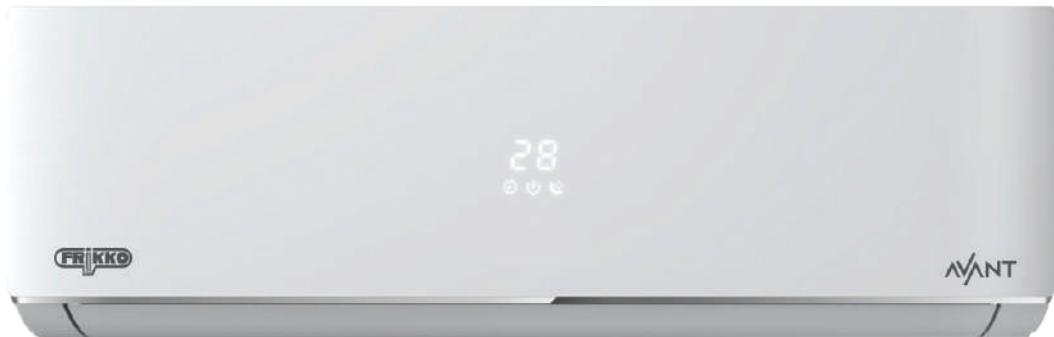

## MANUAL DE USUARIO

Aire Acondicionado Tipo Mini Split

On/Off Eficiencia 12,0 SEER

### MODELOS

Este manual de uso y cuidado cubre los siguientes modelos:

- |   |   |
|---|---|
| FKESOJ <b>121C</b> / FKCS <b>1L121C</b> | • FKESOJ <b>121H</b> / FKCS <b>1L121H</b> |
| FKESOJ <b>122C</b> / FKCS <b>1L122C</b> | • FKESOJ <b>122H</b> / FKCS <b>1L122H</b> |
| FKESOJ <b>182C</b> / FKCS <b>1L182C</b> | • FKESOJ <b>182H</b> / FKCS <b>1L182H</b> |
| FKESOJ <b>242C</b> / FKCS <b>1L242C</b> | • FKESOJ <b>242H</b> / FKCS <b>1L242H</b> |

**Antes de usar su aire acondicionado por favor lea este manual cuidadosamente y guárdelo para futuras referencias.**

Si tiene preguntas respecto a las características, funcionamiento, rendimiento, partes, accesorios o servicio técnico, llame al: **(871) 759 0101** o visite nuestro sitio web:  
**WWW.FRIKKO.COM**

## Tabla de Contenidos

<b>Introducción de Seguridad</b>	1
<b>Preparación antes del Uso</b>	3
<b>Precauciones de Seguridad</b>	4
<b>Instrucciones de Instalación</b> [Diagrama de Instalación]	5
<b>Selección de Ubicación de Instalación</b>	6
<b>Instalación de Evaporadora (Unidad Interior)</b>	7
<b>Diagrama de Cableado</b>	10
<b>Instalación de Condensadora (Unidad Exterior)</b>	12
<b>Purga de aire</b>	12
<b>Mantenimiento</b>	14
<b>Protección</b>	15
<b>Solución de Problemas</b>	16
<b>Identificación de Componentes</b>	17
<b>Introducción a la Pantalla</b>	18
<b>Control Remoto</b>	19
<b>Instrucciones y Modos de Operación</b>	21
<b>Encendido / Apagado</b>	21
<b>Selección de Modo de Operación</b>	21
<b>Velocidad del Ventilador</b>	21
<b>Ajuste de Temperatura</b>	21
<b>Control de Dirección de Flujo de Aire</b>	22
<b>Modo Smart</b>	23
<b>Ajuste de Reloj</b>	24
<b>Modo Súper</b>	25
<b>Función Timer</b>	26
<b>Función Quiet</b>	26
<b>Modo ECO</b>	27
<b>Función IFEEL</b>	27

## Tabla de Contenidos

Función Dimmer [Atenuador de Display]	27
Función de Bloqueo	27
Función Sleep	28
Póliza de Garantía	29
Periodo de Garantía	30
Validar una Garantía	30

## Instrucciones de Seguridad

1. Para asegurar que la unidad funcione normalmente, por favor lea el manual cuidadosamente antes de la instalación, e intente instalar estrictamente según este manual.
2. Durante la instalación de las unidades interior y exterior debe impedir el acceso al área de trabajo a los niños. Podrían producirse accidentes indeseables.
3. Asegúrese que la unidad exterior se encuentre firmemente fijada por bulones al piso o soporte de pared.
4. No deje que la humedad del aire entre en el sistema de refrigeración ni descargue el refrigerante al mover el acondicionador de aire.
5. Luego de instalar la unidad realice un ciclo de prueba a fin de asegurar el correcto funcionamiento y tome nota de los parámetros de operación.
6. Conecte el acondicionador de aire a tierra de manera adecuada.
7. No instale la unidad a una distancia menor de 50cm de sustancias inflamables o envases a presión.
8. Verifique los cables y tuberías de conexión cuidadosamente, asegúrese de que ellos estén correctos y sólidos antes de conectar con la fuente de alimentación del acondicionador de aire.
9. Deberá existir un interruptor de energía para el equipo acondicionador de aire.
10. Despues de la instalación, el consumidor deberá operar el acondicionador de aire correctamente de acuerdo con este manual, mantenga un almacenamiento adecuado para el mantenimiento y movimiento del acondicionador de aire en el futuro.
11. Fusible de la unidad interior: T 3.15 A, 250 VCA o T 5 A, 250 VCA. Consulte la impresión de pantalla del circuito impreso para ver los parámetros reales, que deben ser coherentes con los parámetros de la impresión de pantalla, **NO ELIMINE ESTE FUSIBLE POR NINGÚN MOTIVO.**
12. Se aconseja que las instrucciones de instalación para los electrodomésticos destinados a estar conectados permanentemente a un cableado fijo y que tengan una corriente de fuga que supere los 10 mA, especifiquen que la instalación de un dispositivo diferencial residual (DDR) tenga una corriente residual de operación no superior a 30 mA.
13. **Advertencia:** El riesgo de descarga eléctrica puede causar lesión o muerte. Desconecte todas las fuentes de alimentación eléctricas remotas antes del mantenimiento.
14. La longitud máxima de la tubería de conexión entre la unidad interna y la unidad externa deberá ser menos de 5 metros. Esta puede afectar la eficiencia del acondicionador de aire si la distancia es mayor de dicha longitud.
15. Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones acerca del uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

## Instrucciones de Seguridad

16. El aparato puede ser utilizado por los niños desde los 8 años de edad y las personas con capacidades reducidas físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimientos si ellos son supervisados o se le ha dado instrucción sobre el uso del aparato en una manera segura y con el entendimiento de los peligros involucrados. Los niños no deberán jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por usuario no deberán ser ejecutados por los niños sin supervisión.
17. Las baterías en el control remoto tienen que ser recicladas o desecharas de manera adecuada. La eliminación de baterías agotadas – Por favor deseche las baterías como basura municipal clasificada en el punto de colección accesible.
18. Si el aparato está de cableado fijo, el aparato tiene que estar equipado con medios de desconexión desde la fuente de alimentación que tiene una separación de contacto en todos los polos que proporciona la desconexión completa bajo las condiciones de sobrevoltaje Categoría III, y estos medios tienen que ser incorporados en el cableado fijo de acuerdo con las reglas de cableado.
19. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o las personas similarmente cualificados con el fin de evitar un peligro.
20. El aparato deberá instalarse de acuerdo con las regulaciones nacionales de cableado.
21. El acondicionador de aire deberá ser instalado por las personas profesionales o cualificados.
22. El aparato no deberá instalarse en la lavandería.
23. En relación con la instalación, consulte la sección “Instrucciones de instalación”.
24. En relación con el mantenimiento, consulte la sección “Mantenimiento”.

## Preparación antes del Uso

### NOTA

- ! Al cargar el refrigerante en el sistema, asegúrese de cargarlo en estado líquido, si el refrigerante del aparato es R22 o R410A. De lo contrario, la composición química del refrigerante (R22 o R410A) dentro del sistema puede cambiar y como una consecuencia, el rendimiento del acondicionador de aire será afectado.
- ! Según las características del refrigerante (R410A), la presión del tubo es muy alta, por eso asegúrese de tener cuidado cuando instala y repara el aparato.
- ! Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reparado por el fabricante, su agente de servicio o las personas similarmente cualificadas con el fin de evitar un peligro.
- ! El acondicionador de aire deberá ser instalado por un ingeniero profesional.
- ! La temperatura del circuito de refrigerante será alta, por favor mantenga el cable de interconexión apartado del tubo de cobre.

## Antes de utilizar el acondicionador de aire, asegúrese de verificar y ajustar de siguiente manera.

### ● Preajuste del Control Remoto

Cada vez después de que al control remoto le sean reemplazadas las baterías o esté encendido, el control remoto preajusta automáticamente la bomba de calor. Si el acondicionador de aire que compró es de modelo de solo enfriamiento, el control remoto de bomba de calor sólo puede ser utilizado.

### ● Función de contraluz (opcional)

Mantenga pulsado cualquier botón del control remoto durante alrededor de 2 segundos, la contraluz se encenderá. Se apagará automáticamente después de unos 10 segundos.

Nota: La contraluz es una función opcional.

### ● Preajuste de Reinicio Automático

El acondicionador de aire tiene la función de Reinicio Automático. Puede ajustar o cancelar esta función cuando el acondicionador de aire está funcionando.

**Mantenga pulsado el botón de emergencia (ON/OFF) durante varios segundos, esta función será activada si oye dos veces el pitido. Si sólo oye un pitido, esta función será cancelada.**

## PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Este aparato es hecho de material recicitable o reutilizable. Su eliminación debe ser llevada a cabo de conformidad con las regulaciones locales de eliminación de basuras. Antes de eliminarlo, asegúrese de cortar el cable de alimentación para que el aparato no pueda ser reutilizado.

Para más información detallada en el manejo y reciclaje de este producto, póngase en contacto con sus autoridades locales que gestionan la recolección separada de basuras o la tienda donde compró el aparato.



## ELIMINACIÓN DEL APARATO

Este aparato es marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC, Residuos de Equipo Eléctrico y Electrónico (WEEE).

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con otras basuras domésticas en toda la Unión Europea. Para evitar el daño posible al medio ambiente o la salud humana desde el desecho de basuras no controlado, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos de materiales. Para devolver su dispositivo utilizado, por favor utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el vendedor donde compró su producto. Ellos pueden tomar este producto para el reciclaje de protección ambiental.

## Precauciones de Seguridad

**Los símbolos en este Manual de Uso y Cuidado se interpretan a continuación.**



Asegúrese de no hacerlo.



Preste la atención a dicha situación.



Asegúrese de no hacerlo.



**Advertencia:** El manejo incorrecto puede causar un peligro grave tal como muerte, lesión grave, etc




Utilice la fuente de alimentación correcta de conformidad con los requisitos de la placa de identificación. De lo contrario, los fallos o peligros graves pueden ocurrir o se puede producir un incendio.




Mantenga el interruptor automático de la fuente de alimentación o su enchufe a apartado de la suciedad. Conecte el cable de alimentación al cual sólida y correctamente para que no se produzca una descarga eléctrica o incendio debido al contacto insuficiente.




No utilice el interruptor automático de fuente de alimentación no tire el enchufe macho para apagarlo durante la operación. Eso puede causar un incendio debido a las chispas, etc.




Es la responsabilidad del usuario conectar el aparato a tierra de acuerdo con los códigos u ordenanzas locales por un técnico autorizado.



Es perjudicial para la salud si el aire frío le da por mucho tiempo. Es aconsejable dejar que el flujo de aire sea desviado a toda la habitación.




Evitar que el flujo de aire llegue a los quemadores de gas y la estufa.



No toque el panel de control con las manos mojadas.




Apague el aparato por el control remoto primero antes de cortar la fuente de alimentación si se ocurre mal funcionamiento.



Nunca inserte objetos o algún obstáculo similar a la unidad. Como el ventilador gira a alta velocidad, este puede causar una lesión.



No repare el aparato por sí mismo. Si esto se hace incorrectamente, puede provocar una descarga eléctrica, etcétera




No coloque ningún texto sobre la unidad exterior.



No teja, tire o presione el cable de alimentación, de lo contrario el cable de alimentación puede dañarse. Una descarga eléctrica o un incendio pueden ser probablemente causados por un cable de alimentación dañado.

## Instrucciones de Instalación

### Diagrama de Instalación

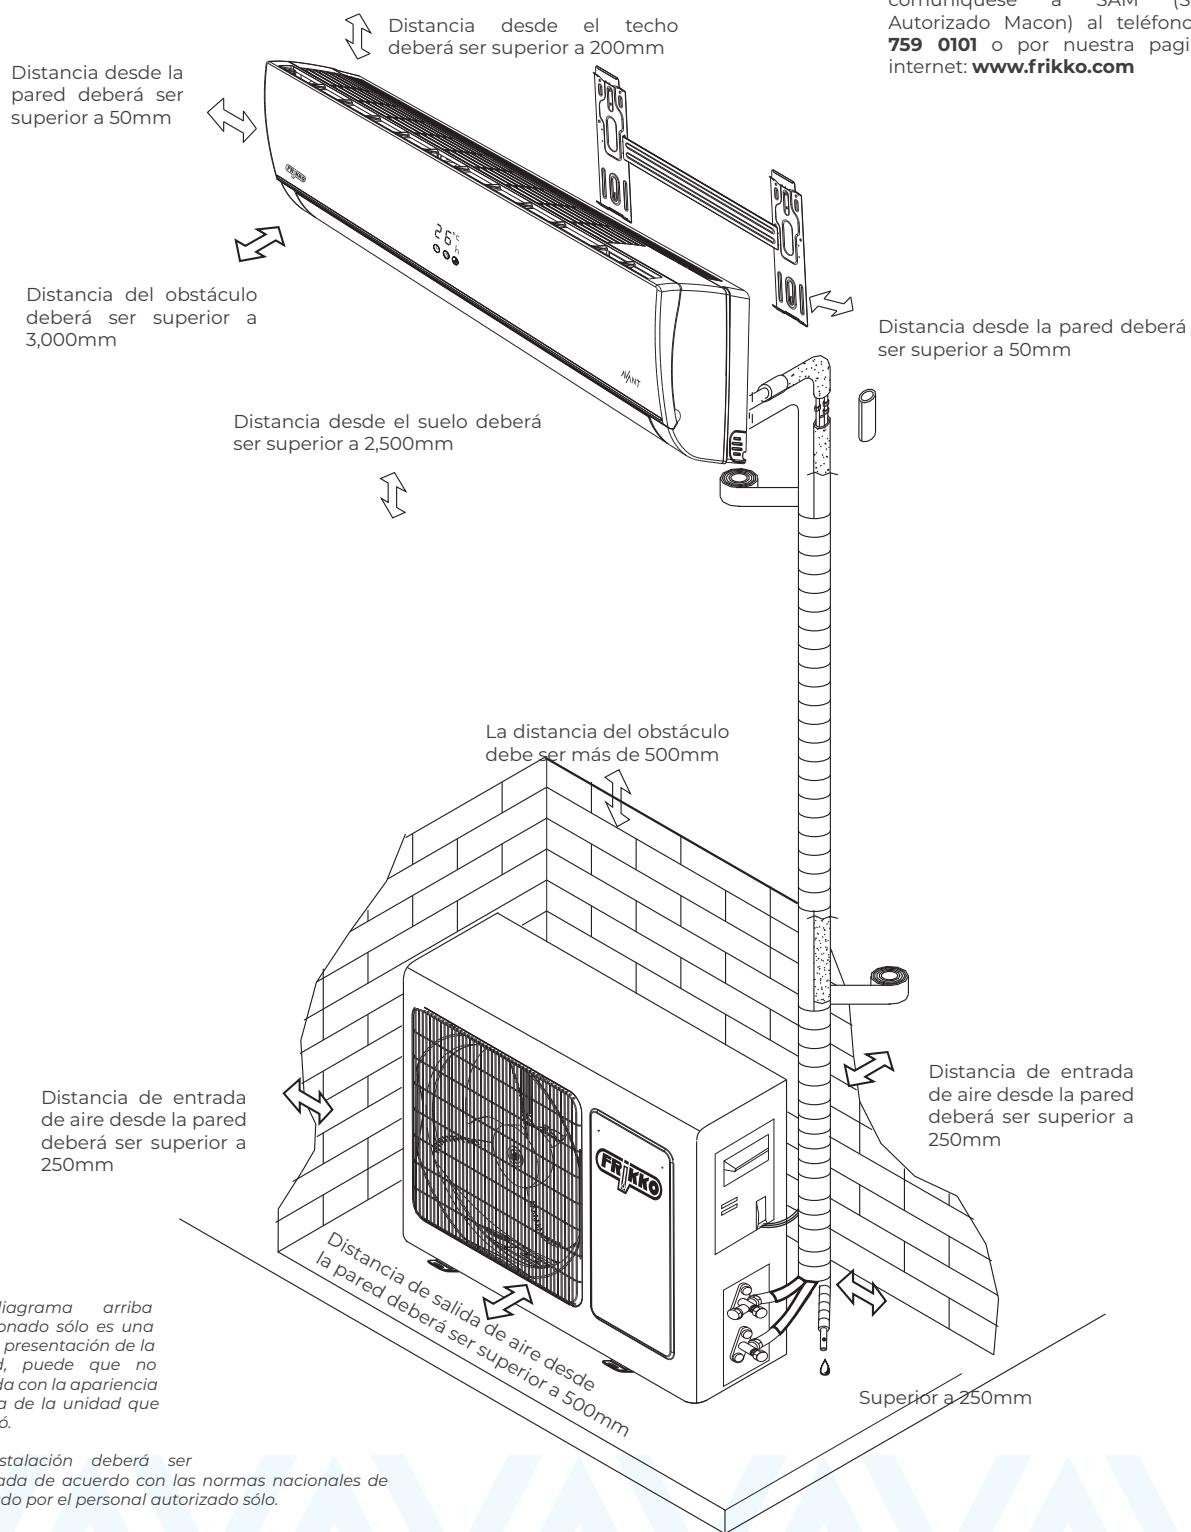


! Todos los procesos de instalación y mantenimiento deben ser realizados por un técnico certificado, en caso de necesitar ponerse en contacto con uno comuníquese a SAM (Servicio Autorizado Macon) al teléfono **(871) 759 0101** o por nuestra página de internet: [www.frikko.com](http://www.frikko.com)

## Instrucciones de Instalación

### Selección de Ubicación de Instalación


#### Ubicación para Instalación de Unidad Interna

- Donde no hay obstáculo cerca de la salida de aire y el aire puede ser soplado fácilmente a toda el área de la habitación.
- Donde la tubería y agujeros de pared pueden ser fácilmente ubicados.
- Mantenga el espacio requerido desde la unidad al techo y la pared de acuerdo con el diagrama de instalación en la página anterior.
- Donde el filtro de aire puede ser fácilmente retirado.
- Mantenga la unidad y el control remoto 1m o más apartados del televisor, radio, etc. Para evitar los efectos de las luces fluorescentes, manténgalo lo más lejos como sea posible.
- Manténgase lo más lejos de las lámparas fluorescentes como sea posible.
- No coloque ninguna cosa cerca de la entrada de aire para obstruir la absorción de aire.
- Instálala en una pared suficientemente fuerte para soportar el peso de la unidad.
- Instálala en un lugar donde no aumentará el ruido y la vibración durante la operación.
- Manténgala apartada de la luz solar directa y las fuentes de calentamiento. No coloque los materiales inflamables o aparatos de combustión en la parte superior de la unidad.

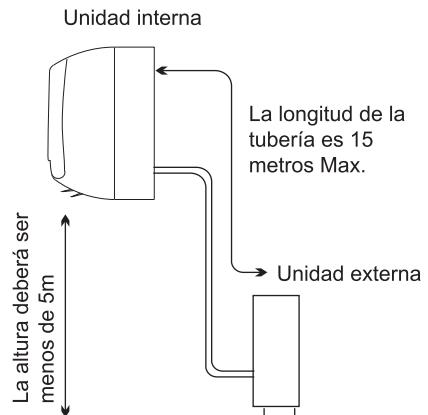

#### Ubicación para Instalación de Unidad Externa

- Donde es de instalación conveniente y bien ventilado.
- Evite instalarlo en el lugar donde puede existir fuga de gas inflamable.
- Mantenga una distancia requerida apartada de la pared.
- La longitud de la tubería entre la unidad interior y la exterior no debe ser mayor de 5 metros en el estado predeterminado de fábrica, pero puede cubrir hasta 15 metros con una carga adicional de refrigerante.
- Mantenga la unidad externa apartada de un lugar de suciedad grasa y salida de gas de vulcanización.
- Evite instalarlo en el lado del camino donde hay un riesgo de agua fangosa.
- Una base fija donde no está sujeta al ruido de funcionamiento elevado.
- Donde no hay ningún bloqueo en la salida de aire.
- Evite instalarla bajo la luz solar directa, en un pasillo o corredor, o cerca de las fuentes de calor y ventiladores. Manténgala apartada de los materiales inflamables, niebla de aceite espeja y lugares húmedos o desnivelados.

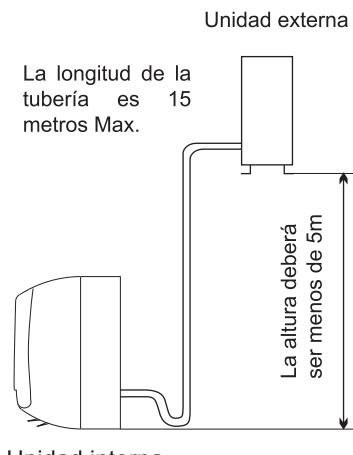

Modelo	La longitud máxima permitida de la tubería sin refrigerante adicional (m)	Límite de longitud de la tubería (m)	Límite de diferencia de elevación H (m)	Cantidad requerida de refrigerante adicional (g/m)
7k ~ 18k BTU/h	5	15	5	20
21k ~ 24k BTU/h	5	15	5	30
30k ~ 36k BTU/h	5	15	5	40


*Si la altura y la longitud de la tubería son fuera del alcance de la tabla, por favor consulte el fabricante.*

## Instrucciones de Instalación

### INSTALACIÓN DE EVAPORADORA (UNIDAD INTERNA)

#### 1. Instalación de la Placa de Montaje

- Decida una ubicación de instalación para la placa de montaje de acuerdo con la ubicación de la unidad interna y la dirección de la tubería.
- Mantenga la placa de montaje horizontalmente nivelada con una regla horizontal o plomada.
- Perfore los agujeros de profundidad de 32mm en la pared para fijar la placa.
- Inserte las anclas de plástico en los agujeros, fije la placa de montaje con los tornillos rosantes.
- Inspeccione si la placa de montaje está bien fija. Luego perfore un agujero para la tubería.

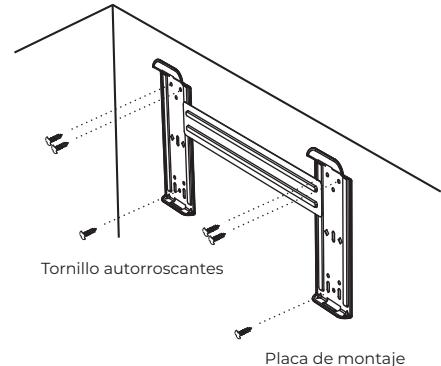


**Nota:** La forma de su placa de montaje puede ser diferente de la arriba mencionada, pero el método de instalación es similar.

**Nota:** Como se muestra en la figura arriba, los seis agujeros coincidentes con el tornillo autorroscante en la placa de montaje deben ser utilizados para fijar la placa de montaje, otros son preparados.


#### 2. Perforación de un Agujero para la Tubería

- Decida la posición del agujero para la tubería de acuerdo con la ubicación de la placa de montaje.
- Perfore un agujero en la pared. El agujero deberá inclinar un poco hacia abajo hacia el exterior.
- Instale una cubierta a través del agujero de la pared para mantener ordenada y limpia la pared.

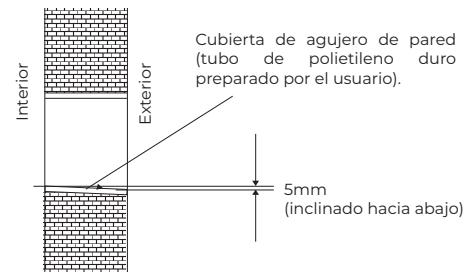

#### 3. Instalación de Tubería de Unidad Interna

- Coloque la tubería (líquido y gas) y los cables a través del agujero de pared desde el exterior o colóquelos desde el interior después de terminar la conexión de la tubería y los cables del interior con el fin de conectar con la unidad externa.
- Decida la pieza que removerá de la carcasa de acuerdo con la dirección de la tubería (como se muestra a continuación)

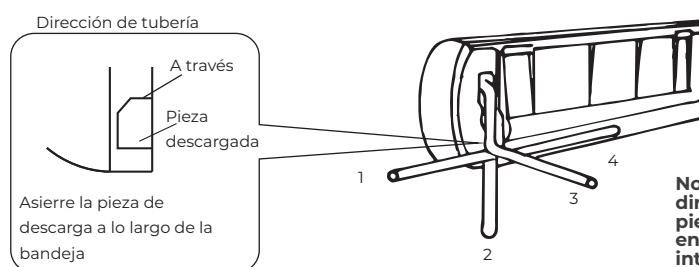


**Nota:** Al instalar la tubería en las direcciones 1, 2, o 4, asierre la pieza descargada correspondiente desde la base de la unidad interna.

- Después de conectar la tubería según lo especificado, instale la manguera de drenaje. Luego conecte los cables de alimentación. Después de la conexión, envuelva la tubería, los cables y la manguera de drenaje juntos con los materiales de aislamiento térmico.

## Instrucciones de Instalación

**Aislamiento Térmico de tuercas de Tubería:** Envuelva las juntas de tubería con los materiales de aislamiento térmico y envuélvalo con la cinta de vinilo.

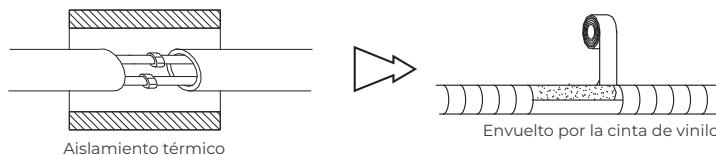



### AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍA:

**A)** Coloque la manguera de drenaje por debajo de la tubería.


**B)** El material de aislamiento deberá espuma de polietileno de espesor superior a 6mm.

**Nota: La manguera de drenaje es preparada por el usuario.**

- La tubería de drenaje deberá apuntar hacia abajo para el flujo de drenaje fácil. No deje la tubería de drenaje torcida, que sale o agita, no sumerja la punta en el agua.
- Si una manguera de drenaje está conectada con la tubería de drenaje, asegúrese de su aislamiento térmico al pasar a través de la unidad interna.
- Cuando la tubería es dirigida a la derecha, la tubería, el cable de alimentación y la tubería de drenaje deberán ser térmicamente aislados y fijos en la espalda de la unidad con un fijador de tubería.

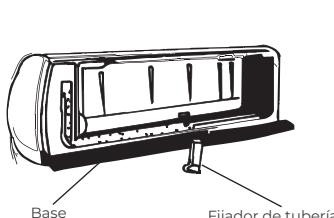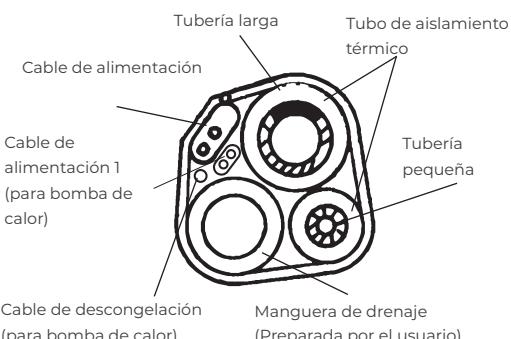

**A. Inserte el fijador de tubería en la ranura.**

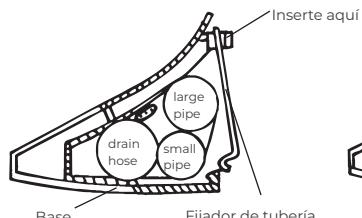

**B. Presione para enganchar el fijador de tubería en la base.**


### Conexión de tuberías:

**A)** Antes de desatornillar los tapones de sellado grande y pequeño, presione el tapón de sellado pequeño con el dedo hasta que el ruido de salida se detenga y, a continuación, suelte el dedo.

**B)** Conecte las tuberías de la unidad interior con dos llaves. Preste especial atención al par permitido que se muestra a continuación para evitar que las tuberías, los conectores y las tuercas cónicas se deformen y dañen.


**C)** Apriételos previamente primero con los dedos y después utilice llaves.

**Si no escucha el ruido de salida, póngase en contacto con el distribuidor.**

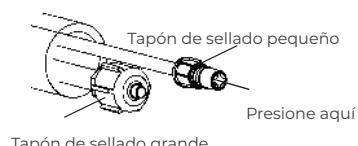

Modelo	Tamaño de tubería	Par	Anchura de tuerca	Espesor mínimo
5,7,8,9,10,12,14,15,18,24K	Lado de líquido ( $\phi 6\text{mm}$ o $1/4$ pulgada)	15~20N·m	17mm	0.5mm
18K #22,24K #28,30,36K	Lado de líquido ( $\phi 9.53\text{mm}$ o $3/8$ pulgada)	30~35N·m	22mm	0.6mm
5,7,8,9,10K	Lado de gas ( $\phi 9.53\text{mm}$ o $3/8$ pulgada)	30~35N·m	22mm	0.6mm
12,14,15,18K	Lado de gas ( $\phi 12\text{mm}$ o $1/2$ pulgada)	50~55N·m	24mm	0.6mm
18K #22,24,28,30,36K	Lado de gas ( $\phi 16\text{mm}$ o $5/8$ pulgada)	60~65N·m	27mm	0.6mm
36K#	Lado de gas ( $\phi 19\text{mm}$ o $3/4$ pulgada)	70~75N·m	32mm	1.0mm

**Nota:** La unidad de 18K#,24K#,36K# es mayor de la unidad de 18K,24K,36K.

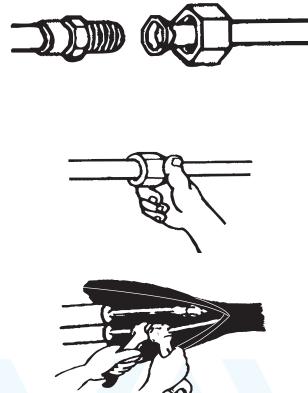

# Instrucciones de Instalación

## 4. Conexión del Cable

### Unidad Interna


- Conecte el cable de conexión de alimentación a la unidad interna mediante la conexión de los cables a los terminales en el tablero de control de manera individual de acuerdo con la conexión de unidad externa.

**Nota:** Para algunos modelos, es necesario retirar el gabinete para conectar con el terminal de unidad interna.

### Unidad Externa

- Retire la puerta de acceso desde la unidad con liberando el tornillo. Conecte los cables con los terminales en el tablero de control de manera individual según lo abajo mencionado.
- Fije el cable de conexión de alimentación en el tablero de control con la abrazadera de cable.
- Reinstale la puerta de acceso a la posición original con el tornillo.
- Utilice un interruptor automático reconocido para el modelo 24K o superior entre la fuente de alimentación y la unidad.

**Un dispositivo interruptor para la desconexión adecuada de todas las líneas de alimentación deberá ser instalado.**

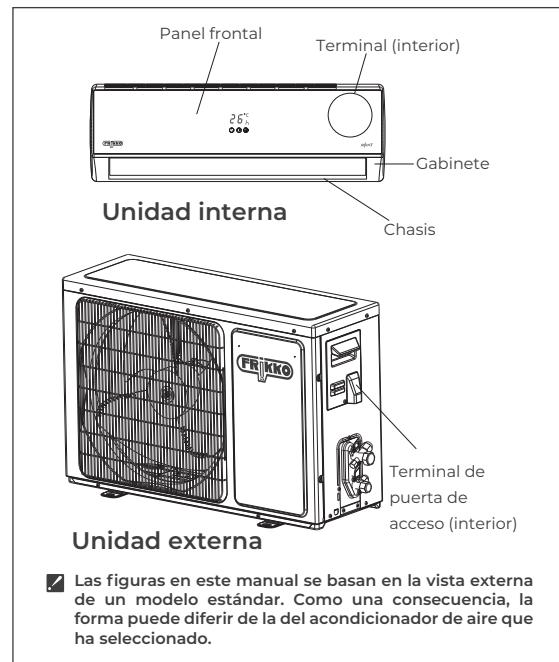

### Precaución

- Nunca omita un circuito de alimentación individual especificado para el acondicionador de aire. Para el método de cableado, refiérase al diagrama de circuito colocado en el interior de la puerta de acceso.
- Confirme que el espesor del cable es como lo especificado en las especificaciones de fuente de alimentación
- Verifique los cables y asegúrese de que todos estén sólidamente apretados después de la conexión cable.
- Asegúrese de instalar un interruptor automático de fuga puesto a tierra en un área húmeda o mojada.

### Especificaciones de Cable

Capacidad (Btu/h)	Cable de Alimentación		Cable de Conexión de Alimentación		Cable de Conexión de Alimentación		Fuente de Alimentación Principal
	Tipo	Área de Sección Transversal Normal	Tipo	Área de Sección Transversal Normal	Tipo	Área de Sección Transversal Normal	
5k~13k	H05VV-F	0.75~1.5mm <sup>2</sup> X3	H07RN-F H05RN-F	1.5mm <sup>2</sup> X3 0.75~1.0mm <sup>2</sup> X3	H05RN-F	0.75mm <sup>2</sup> X2 (Bomba de calor)	Al interior
14k~24k	H05VV-F	1.5~2.5mm <sup>2</sup> X3	H07RN-F	1.5~2.5mm <sup>2</sup> X3	H05RN-F	0.75mm <sup>2</sup> X2 (Bomba de calor)	Al interior
18k~30k	H05VV-F	1.5~2.5mm <sup>2</sup> X3	H07RN-F	1.5~2.5mm <sup>2</sup> X4	H05RN-F	0.75mm <sup>2</sup> X2 (Bomba de calor&Opcional)	Al interior
18K~30K	H07RN-F	2.5mm <sup>2</sup> X3	H07RN-F H05RN-F	1.0mm <sup>2</sup> X3 1.0mm <sup>2</sup> X4 enfriamiento Sólo	H05RN-F	0.75mm <sup>2</sup> X3 (Bomba de calor)	Al exterior
24K~36K	H07RN-F	2.5~4.0mm <sup>2</sup> X3	H07RN-F H05RN-F	0.75mm <sup>2</sup> X4 1.0mm <sup>2</sup> X4	H05RN-F	0.75mm <sup>2</sup> X2 (Bomba de calor&Opcional)	Al exterior
24K~36K	H07RN-F	1.5mm <sup>2</sup> X5	H05RN-F	0.75mm <sup>2</sup> X4	H05RN-F	0.75mm <sup>2</sup> X2 (Bomba de calor)	Al exterior

El cable puede ser diferente de lo arriba mencionado. Puede ser utilizado como la siguiente lista y puede ser más largo.

0-6A, utilice 0,75mm<sup>2</sup> o 18AWG. 0-20A, utilice 2,5mm<sup>2</sup> o 14AWG.  
0-10A, utilice 1mm<sup>2</sup> o 16AWG. 0-25A, utilice 2,5mm<sup>2</sup> o 12AWG.  
0-16A, utilice 1,5mm<sup>2</sup> o 14AWG. 0-32A, utilice 4mm<sup>2</sup>.

# Instrucciones de Instalación


## DIAGRAMA DE CABLEADO

### Advertencia:

Antes de obtener acceso a las terminales, se deben desconectar todos los circuitos de abastecimiento.

**Nota:** Para algunos modelos, los indicadores "1L 2L 3L" pueden ser '4 5 6' u otros. Y los alambres pueden ser de color diferente.


### Modelo de 5K~24K

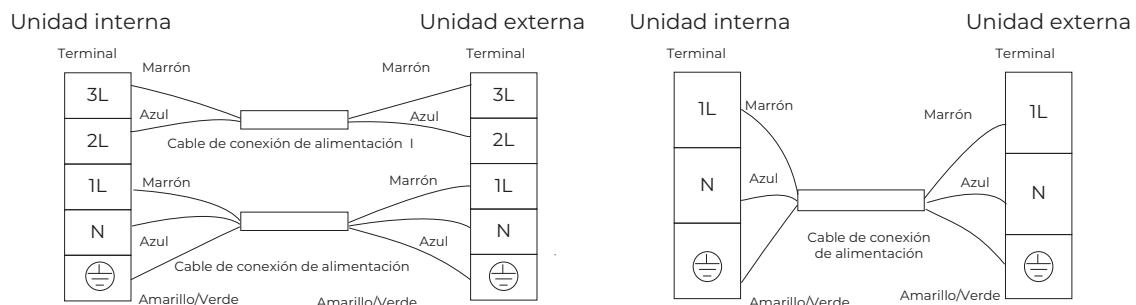

Para los modelos arriba mencionados, la fuente de alimentación esta conectada desde la unidad interna.

Para algunos modelos, el cable a tierra puede estar conectado a la caja eléctrica directamente.


### Modelo de 18K~30K

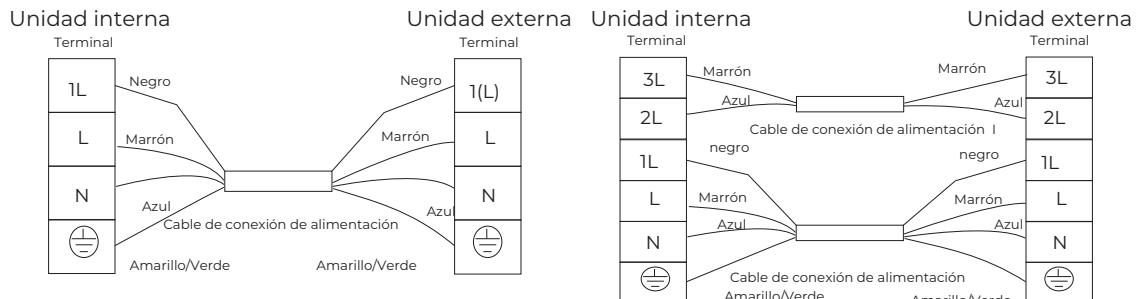

Para los modelos arriba mencionados, la fuente de alimentación esta conectada desde la unidad interna.

Para algunos modelos, el cable a tierra puede estar conectado a la caja eléctrica directamente.

### Modelo de 18K~30K

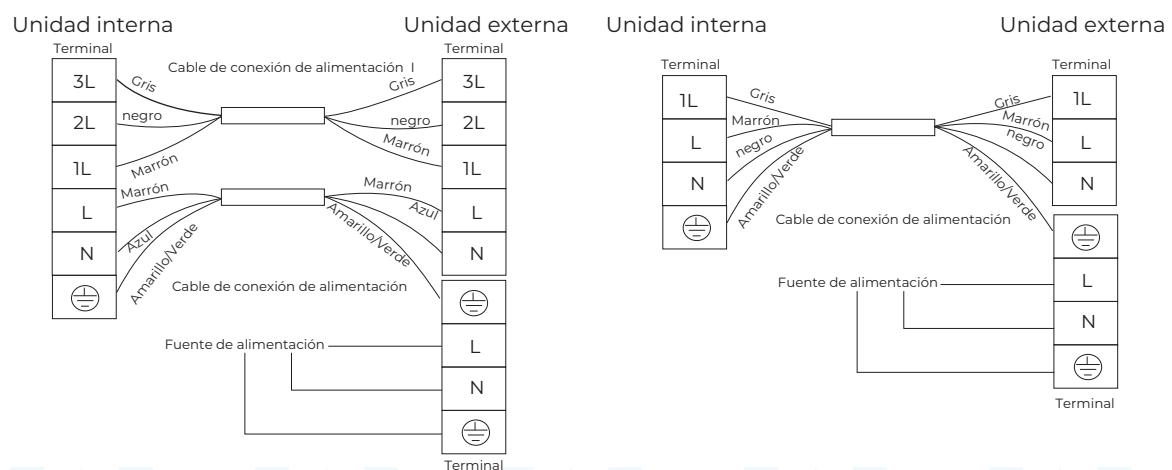

Para estos modelos, la fuente de alimentación está conectada desde la unidad externa, con un interruptor automático.

# Instrucciones de Instalación


## Advertencia:

Antes de obtener acceso a las terminales, se deben desconectar todos los circuitos de abastecimiento.

**Nota:** Para algunos modelos, los indicadores "1L 2L 3L" pueden ser '4 5 6' u otros. Y los alambres pueden ser de color diferente.


### Modelo de 24K~36K

#### Unidad interna

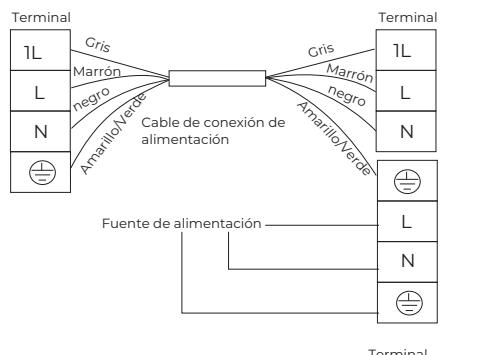


#### Unidad externa

#### Unidad interna

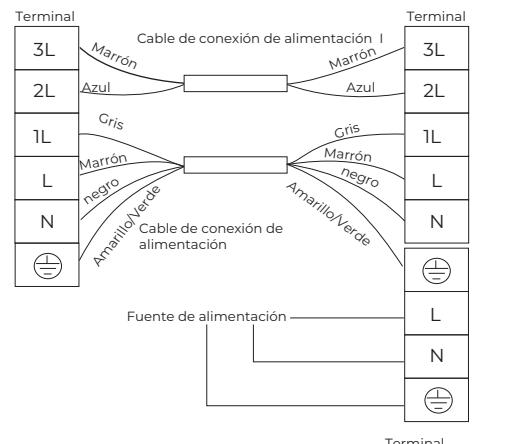

#### Unidad externa


#### Unidad interna

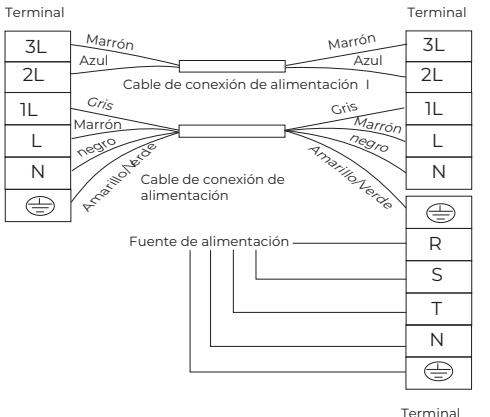

#### Unidad externa


Para estos modelos, la fuente de alimentación está conectada desde la unidad externa, con un interruptor automático.

- **Cable de descongelación (sólo para acondicionador de aire de bomba de calor, y es una pieza opcional)**



Después de la conexión, el cable de descongelación deberá ser bien envuelto con una cinta de envoltura y el conector deberá colocarse dentro de la unidad.

- **Protección de Sobrecalentamiento o cable de protección de alta presión( es una pieza opcional)**




Después de la conexión, el alambre deberá ser bien envuelto con una cinta de envoltura y el conector deberá colocarse dentro de la unidad.

## Instrucciones de instalación

### INSTALACIÓN DE CONDENSADORA (UNIDAD EXTERIOR)

#### 1. Instalación del Puerto de Drenaje y Manguera de Drenaje (solo para modelos con bomba de calor)

El agua condensada es drenada desde la unidad interna (evaporadora) cuando la unidad funciona en modo de calefacción. Con el fin de no molestar a sus vecinos y el medio ambiente, instale un puerto de drenaje y una manguera de drenaje para dirigir el agua condensada. Simplemente instale el puerto de drenaje y la arandela de caucho en el chasis de la unidad exterior (condensadora), luego conecte una manguera de drenaje al puerto como se muestra en la figura derecha.

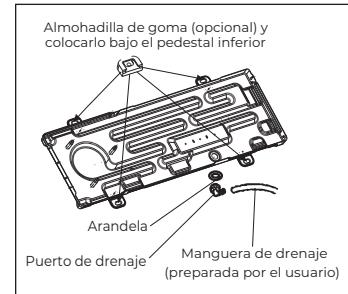

#### 2. Instalación y Fijación de la Unidad Exterior (Condensadora)

Fije los pernos y tuercas firmemente en un suelo plano y fuerte. Si está instalado en la pared o el techo, asegúrese de fijar el soporte bien para evitar la agitación debido a la vibración del equipo o el viento fuerte.

#### 3. Conexión de Tubería de la Unidad Exterior (Condensadora)


- Retire las tapas de las válvulas de 2 vías y 3 vías.
- Conecte las tuberías a las válvulas de 2 vías y 3 vías de manera separada de acuerdo con el par especificado.

#### 4. Conexión del Cable de la Unidad Exterior [VÉASE EN LA PAGINA ANTERIOR]

### VACÍO

El aire que queda en el circuito de refrigeración contiene humedad, misma que puede causar un mal funcionamiento en el compresor. Después de conectar las unidades interna y externa, purgue el aire y la humedad desde el ciclo de refrigerante con una bomba de vacío, como se muestra a continuación.

**Nota:** Para proteger el medio ambiente, asegúrese de no descargar el refrigerante al aire directamente.

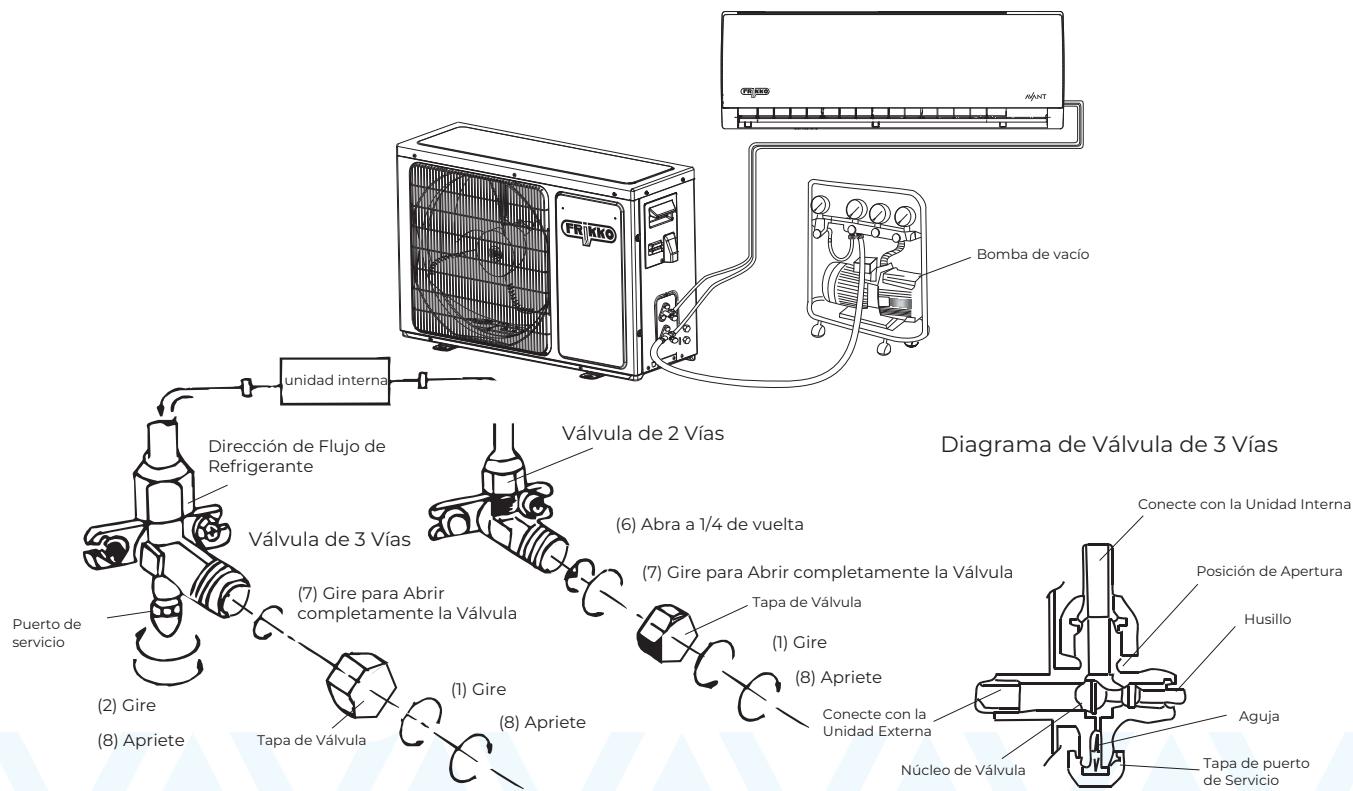





## Instrucciones de Instalación

### CÓMO EVACUAR LOS TUBOS DE AIRE:


1. Desatornille y retire las tapas desde las válvulas de 2 vías y 3 vías.
2. Desatornille y retire la tapa desde la válvula de servicio.
3. Conecte la manguera flexible de la bomba de vacío a la válvula de servicio.
4. Encienda la bomba de vacío durante 10-15 minutos hasta que alcance un grado de presión absoluta de 10mmHg.
5. Con la bomba de vacío en funcionamiento, cierre la perilla de baja presión en el múltiple de la bomba de vacío. Luego apague la bomba de vacío.
6. Abra la válvula de 2 vías por 1/4 de una vuelta, luego ciérrela después de 10 segundos. Verifique la estrechez de todas las juntas con el jabón líquido o un detector electrónico de fuga.
7. Gire el vástago de válvulas de 2 vías y 3 vías para abrir las completamente las válvulas. Desconecte la manguera flexible de la bomba de vacío.
8. Coloque y apriete todas las tapas de válvula.

## Mantenimiento

### MANTENIMIENTO DEL PANEL FRONTAL
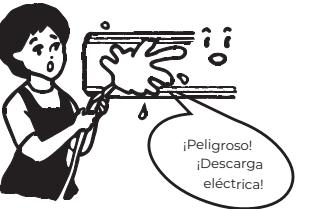
<p><b>1</b> Desconecte la Fuente de Alimentación.</p> <p>Corte la fuente de alimentación. Apague el aparato primero antes de desconectarlo desde la fuente de alimentación.</p> 	<p><b>2</b> Sujete el panel en los puntos "a" y tire hacia arriba para extraer el panel frontal</p> 
<p><b>3</b> Limpie con un Paño Suave y Seco.</p> <p>Utilice el paño suave y húmedo para limpiar si el panel frontal está muy sucio.</p>  <p>Utilice un paño seco y suave para limpiarlo.</p>	<p><b>4</b> Nunca utilice Sustancias Volátiles tales como: Gasolina o Polvo de Pulido para limpiar el equipo</p> 
<p><b>5</b> Nunca rocíe agua de manera directa en la unidad interna.</p>  <p>¡Peligroso! ¡Descarga eléctrica!</p>	<p><b>6</b> Reinstale y Cierre el Panel Frontal</p> <p>Presione en los puntos "b" para fijar el panel frontal</p> 

### MANTENIMIENTO DE FILTRO DE AIRE
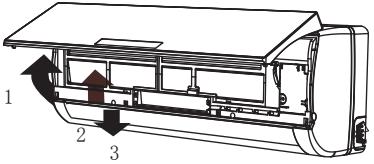
<p><b>1</b> Apague el Aire Acondicionado, Desconecte de la fuente de Alimentación y quite el filtro de aire.</p>  <p>1. Abra el panel frontal. 2. Presione el asa del filtro suavemente desde el frente 3. Sujete el asa y extraiga el filtro.</p>	<p><b>2</b> Limpie y Reinstale el Filtro de Aire</p> <p>Si la suciedad es visible, lávela con una solución de detergente en el agua tibia. Despues de la limpieza, déjelo secar en la sombra.</p> 
<p><b>3</b> Cierre el panel frontal nuevamente</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Limpie el filtro de aire cada dos semanas si el acondicionador de aire funciona en un entorno extremadamente polvoriento.</p>	<p><b>ES NECESARIO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE DESPUÉS DE UN USO APROXIMADO DE 100 HORAS</b></p>

## Protección

### CONDICIÓN DE OPERACIÓN

El dispositivo protector puede dispararse para el aparato en los casos abajo mencionados.

#### CALEFACCIÓN

- La temperatura de aire externo es superior a 24°C
- La temperatura de aire externo es inferior a -7°C
- La temperatura ambiental es superior a 27°C

#### ENFRIAMIENTO

- La temperatura de aire externo es superior a 43°C
- La temperatura ambiental es inferior a 21°C
- La temperatura ambiental es inferior a 28°C

**NOTA:** Para los modelos de condición de clima tropical (T3), el punto de temperatura es 55°C en lugar de 43°C. Se permite que la temperatura de algunos productos sea mayor a este rango. En la situación específica, por favor consulte el fabricante. Si el acondicionador de aire funciona en modo ENFRIAMIENTO o Deshumidificación con la puerta o ventana abierta durante un largo tiempo cuando la humedad relativa es superior a 80%, el rocío puede gotear desde la salida.

### CONTAMINACIÓN DE RUIDO

- Instale el acondicionador de aire en un lugar donde pueda soportar su peso con el fin de que funcione de manera más silenciosa.
- Instale la unidad externa en un lugar donde el aire descargado y el ruido de operación no molesten sus vecinos.
- No coloque ningún obstáculo delante de la salida de aire de la unidad externa para evitar el aumento del nivel de ruido.

### CARACTERÍSTICAS DEL PROTECTOR

#### 1. El dispositivo protector funcionará en los casos siguientes.

- Para reiniciar la unidad inmediatamente después de la parada del funcionamiento o cambiar el modo durante el funcionamiento, necesita esperar durante 3 minutos.
- Conecte con la fuente de alimentación y encienda la unidad inmediatamente, se arrancará después de 20 segundos.

#### 2. Si toda la operación ha sido detenida, pulse el botón ON/OFF otra vez para reiniciar, el temporizador deberá ser ajustado otra vez si ha sido cancelado.

### CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE CALEFACCIÓN



#### Calefacción Inteligente

En el principio de la operación de CALEFACCIÓN, la turbina de la unidad interna operara hasta que el sensor de la evaporadora detecta la temperatura adecuada en el serpentín, esto para evitar la expulsión de aire frío, este proceso toma de 2-5 minutos después de encendida la unidad.



#### Auto DeFrost







En la operación de CALEFACCIÓN, el aparato se descongelará (deshielo) automáticamente para elevar la eficiencia. Este procedimiento generalmente dura 2-10 minutos. Durante la descongelación, los ventiladores dejan de funcionar.

Después de terminar la descongelación, se regresa al modo de CALEFACCIÓN automáticamente.

**Nota:** El calentamiento NO es disponible para los modelos de acondicionador de aire de solo enfriamiento.


## Solución de Problemas

Los casos siguientes no siempre indican un mal funcionamiento, por favor verifíquelo antes de solicitar servicio técnico especializado.

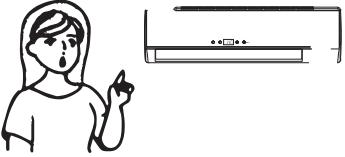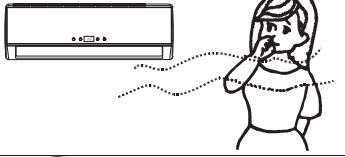
Problema	Análisis
<b>No funciona</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si el protector se dispara o el fusible está fundido.</li> <li>● Por favor espere durante 3 minutos y reinicie, el dispositivo protector puede evitar el funcionamiento de la unidad.</li> <li>● Si las baterías en el control remoto se agotan.</li> <li>● Si el enchufe no está adecuadamente conectado.</li> </ul>
<b>No se enfriá o calienta el aire que sale de la unidad</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ¿Si el filtro de aire está sucio?</li> <li>● ¿Las entradas y salidas del acondicionador de aire están bloqueadas?</li> <li>● ¿Si la temperatura está adecuadamente ajustada?</li> </ul>
<b>Control no funciona</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si se presenta la interferencia fuerte (desde la descarga excesiva de electricidad estática, anomalía del voltaje de la fuente de alimentación), el funcionamiento será anormal. En este momento, desconéctelo desde la fuente de alimentación y vuelva a conectarlo después de 2 a 3 segundos.</li> </ul>
<b>No funciona inmediatamente</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si cambia el modo durante la operación, se retrasará por 3 minutos.</li> </ul>
<b>Olor peculiar</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Este olor puede ser procedente de otra fuente tal como un mueble, un cigarrillo, etc., que es aspirado en la unidad y soplado hacia afuera junto con el aire.</li> </ul>
<b>Un sonido de flujo de agua</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Causando por el flujo del refrigerante en el acondicionador de aire, no es un problema.</li> <li>● El sonido de descongelación en el modo de calentamiento.</li> </ul>
<b>Se oye el sonido de agrietamiento</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● El sonido puede ser generado por la expansión o la contracción del panel frontal debido al cambio de la temperatura.</li> </ul>
<b>Niebla de rocío desde la salida</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La niebla se aparezca cuando el aire en la habitación se hace muy frío debido a la descarga de aire desde la unidad interna durante el modo de operación de ENFRIAMIENTO O DESHUMIDIFICACION.</li> </ul>
<b>El indicador de compresor (rojo) se mantiene encendido, y el ventilador interno deja de funcionar.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La unidad se comuta desde el modo de calentamiento a descongelación. El indicador se apaga dentro de diez minutos y se regresa al modo de calentamiento.</li> </ul>

## Identificación de Componentes

### EVAPORADORA (UNIDAD INTERIOR)

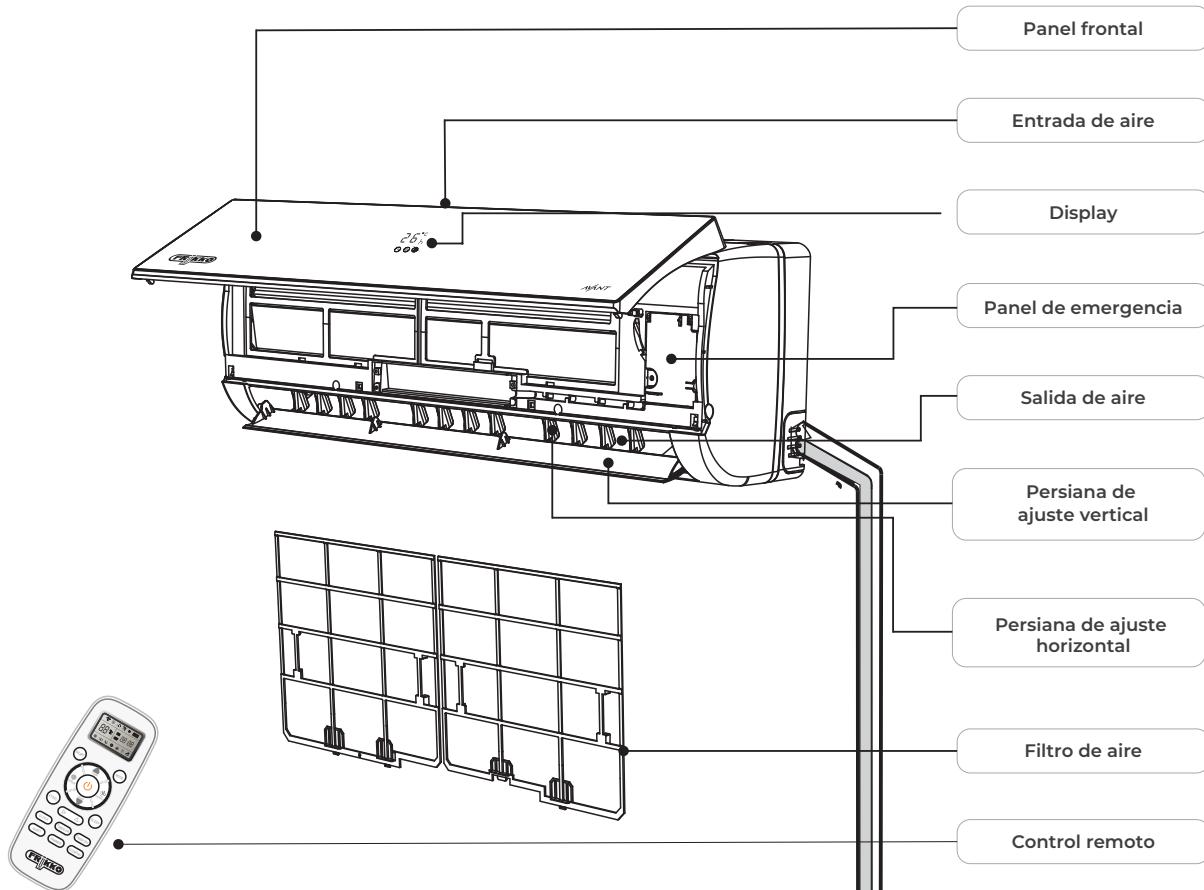

### CONDENSADORA (UNIDAD EXTERIOR)

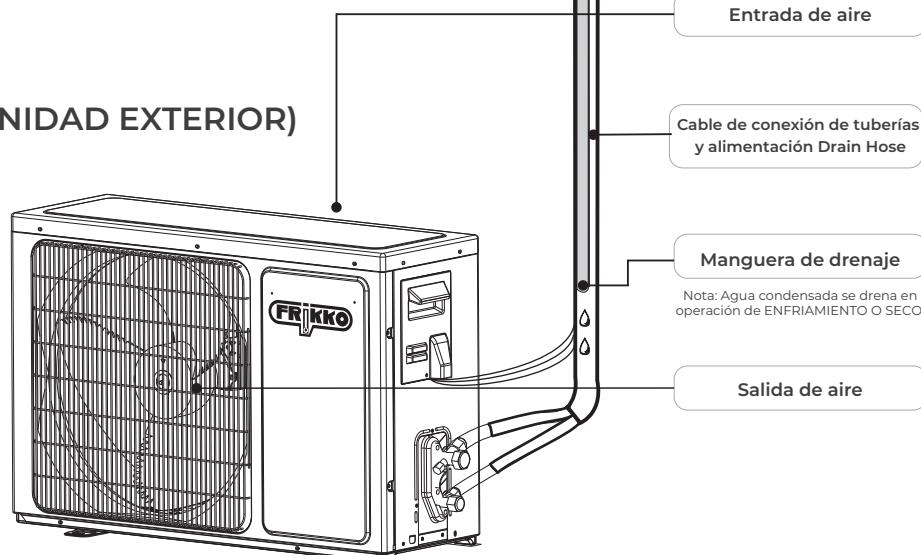

Las figuras en este manual se basan en la vista externa del modelo estándar. Como una consecuencia, la forma puede diferir de la del acondicionador de aire que ha seleccionado.

## Introducción a la Pantalla



### Indicador de Temperatura ..... 1

Muestra FC tras 200 horas de uso como recordatorio para limpiar el filtro. Después de limpiar el filtro, pulse el botón de restablecimiento del filtro ubicado tras el panel frontal de la unidad interior para restablecer la pantalla.



### Indicador de Funcionamiento ..... 2

Se ilumina cuando el climatizador funciona. Parpadea durante la descongelación.



### Indicador de Temporizador ..... 3



Se ilumina durante el tiempo ajustado.



### Indicador de Sueño ..... 4


Se ilumina al activar el modo de sueño.

#### Display Frikko Avant (Centro Hidden Display)

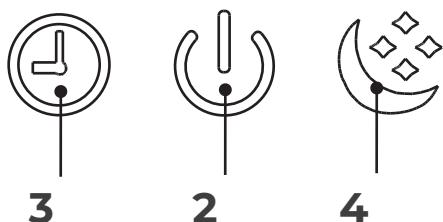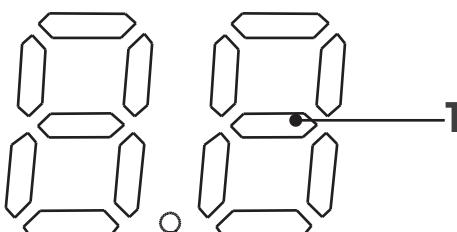

#### A: Botón de emergencia

Encienda o apague el aire acondicionado Frikko Avant pulsando el botón.

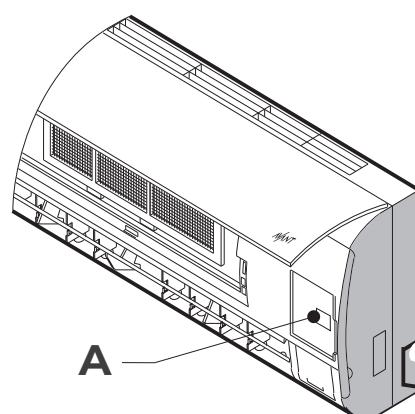

## Control Remoto

### SMART

Utilizado para entrar en la operación lógica difusa directamente, no importa si la unidad está encendida o apagada.

### POWER

El aparato se encenderá cuando está energizado o se apagará cuando está en funcionamiento si pulsa este botón.

### SÚPER

Utilizado para iniciar o parar el enfriamiento/calentamiento rápido. (Enfriamiento rápido funciona automáticamente en alta velocidad de ventilador con la temperatura ajustada en 16°C(61°F);Calentamiento rápido funciona en la velocidad automática del ventilador con la temperatura ajustada de 30°C (86°F) de manera automática)

### IFEEL

Se utiliza para establecer el modo de operación de IFEEL. Pulsar el botón una vez para iniciar la función de IFEEL. Pulsar el botón otra vez para apagar la función de IFEEL.

### SWING VERTICAL


Utilizado para parar o iniciar el giro de la persiana de ajuste vertical y ajustar la dirección deseada de flujo de aire hacia arriba/abajo.

### CLOCK

Utilizado para ajustar el tiempo actual

### QUIET

Utilizado para ajustar o cancelar el Modo de Silencio.

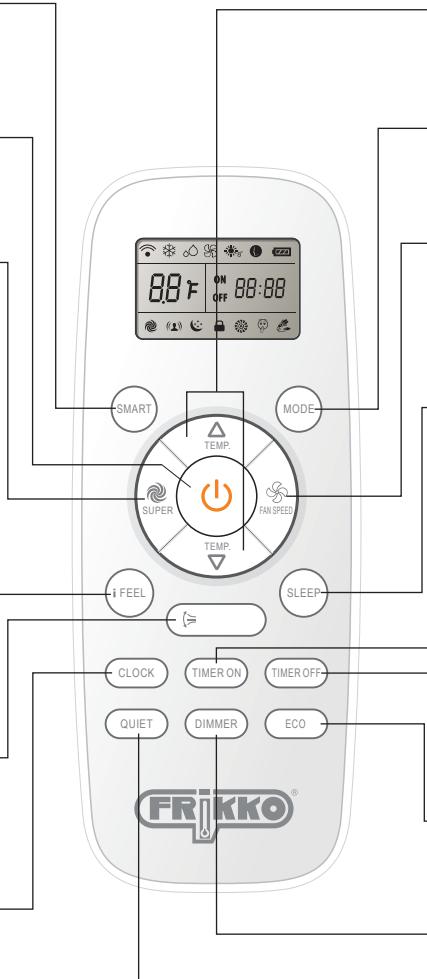

### Símbolos de indicación en LCD:

Indicador de enfriamiento

Velocidad automática de ventilador

Sueño 1 indicador

Indicador de silencio

Transmisión de señal

Indicador de seco Indicador de

Velocidad alta de ventilador

Sueño 2 indicador

Indicador SMART

Indicador de energía de batería

Sólo ventilador

Velocidad mediana del ventilador

Sueño 3 indicador

Indicador de economía

Mostrar el temporizador  
ajustado  
 Mostrar el tiempo actual

Indicador de calentamiento

Velocidad baja del ventilador

Sueño 4 indicador

Indicador de súper

Mostrar la temperatura

Indicador de 8°C Heat

Indicador de Bloqueo


IFEEL

**Nota: Cada modo y la función pertinente se especificarán más allá en las páginas siguientes.**

## Control Remoto

### CÓMO INSERTAR LAS BATERÍAS


- Quite la cubierta de la batería de acuerdo con la dirección de la flecha.
- Inserte las nuevas baterías asegurándose de que el (+) y (-) de la batería se emparejen correctamente.
- Vuelva a conectar con la cubierta deslizándola a la posición.

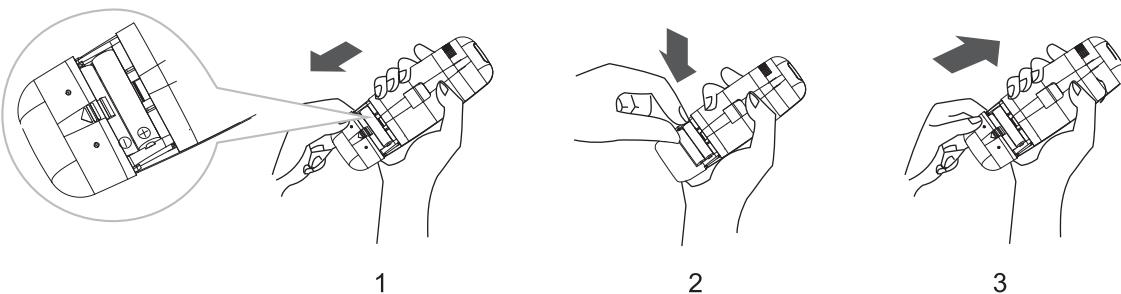

**Nota:** Utilice 2 baterías de LR03 AAA (1.5V). No utilice las baterías recargables. Reemplace las baterías con las nuevas del mismo tipo cuando la pantalla se oscurece.

### ALMACENAMIENTO Y CONSEJOS PARA EL USO DEL CONTROL REMOTO


El control remoto puede ser almacenado montado en una pared con un soporte.

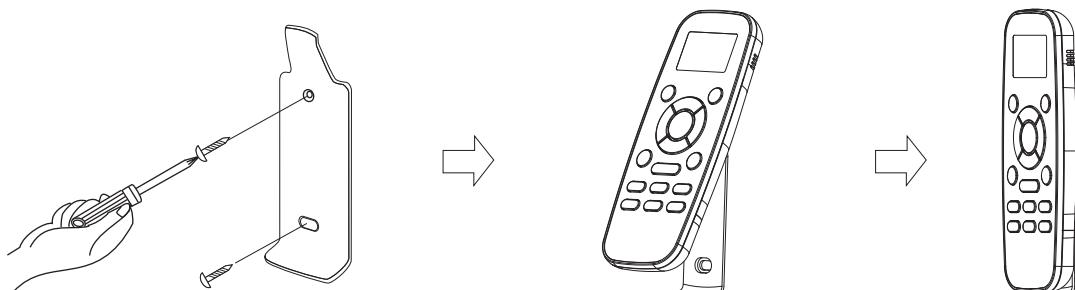

**Nota:** El soporte del control remoto es una pieza opcional.

### CÓMO UTILIZAR

Para operar el acondicionador de aire de la habitación, apunte el control remoto al receptor de señal. El control remoto operará el acondicionador de aire a una distancia de hasta 7m al apuntar al receptor de señal de la unidad interna.

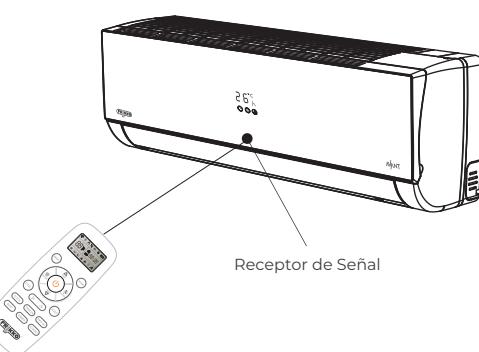

#### ⚠ Advertencia

Para una transmisión y recepción de señal entre el control remoto y la unidad interior, mantenga el receptor de señal lejos de los siguientes objetos:

- Luz solar directo u otras fuentes de luz fuerte o calor.
- Televisores o cualquier otro electrodoméstico que funcione por medio de control remoto.

Adicionalmente, el aire acondicionado no será operativo si cortinas, puertas u otros materiales bloquean la transmisión de señal de la unidad interior. Si la señal no puede ser transmitida de manera apropiada, retire cualquier obstrucción o con el proveedor.

## Instrucciones y Modos de Operación

### ENCENDIDO / APAGADO

Pulse el botón 

#### Resultado

Se enciende la unidad y el indicador de OPERACIÓN de la unidad interna se enciende.

- ! • Para cambiar modos durante la operación, a veces la unidad no responde inmediatamente, espere durante 3 minutos.
- Durante la operación de calefacción, el flujo de aire no es descargado desde el principio. Después de 2 a 5 minutos, el flujo de aire será descargado hasta que la temperatura del intercambiador de calor interno se eleve.
- Espere durante 3 minutos antes de reiniciar el aparato.

### SELECCIÓN DE MODO DE OPERACIÓN

Pulse el botón  para seleccionar la función requerida del aire acondicionado, pulse las veces necesarias hasta seleccionar la función deseada.

#### Resultado

Los modos de operación se cambian en secuencia:



! El modo de no está disponible en todos los modelos para el acondicionador de aire de sólo enfriamiento.

### VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Pulse el botón  para seleccionar la velocidad requerida del aire acondicionado, pulse las veces necesarias hasta seleccionar la velocidad deseada.

#### Resultado

La velocidad del ventilador se cambia en secuencia:



! En el modo de "VENTILADOR SOLO", solo están disponibles las velocidades "Alto", "Medio" y "Bajo". En modo "DRY", la velocidad del ventilador es ajustada a "AUTO" automáticamente. El botón "FAN SPEED" es inválido en este caso.

### AJUSTE DE TEMPERATURA

Pulse el botón 

#### Resultado

La temperatura se eleva en 1°C (1°F según su configuración)

Pulse el botón 

#### Resultado

La temperatura se reducirá en 1°C (1°F según su configuración)

#### Rango de Ajuste de Temperatura Disponible

 ENFRIMIENTO	16°C (61°F)
 CALEFACCIÓN <sub>(1)</sub>	30°C (86°F)
 SECADO <sub>(2)</sub>	-7°C/F ~ 7°C/F
 SOLO VENTILADOR	No disponible

Nota: Al mantener presionado el botón  y el botón  juntos durante 3 segundos alternará la escala de temperatura entre °C y °F.

(1) El modo de calefacción NO es disponible para los modelos de sólo enfriamiento.

(2) En el modo "Secado", la temperatura de la unidad puede ser reducida o elevada por 7°C si todavía se siente incómodo.


## Instrucciones y Modos de Operación

### CONTROL DE DIRECCIÓN DE FLUJO DE AIRE

El flujo de aire vertical (flujo de aire horizontal) es automáticamente ajustado a cierto ángulo de acuerdo con el modo de operación después de encender la unidad.

Modo de Operación	Flujo de Aire
ENFRIAMIENTO	Horizontal
CALEFACCIÓN <sup>(1)</sup>	Hacia Abajo
SECADO	Horizontal
SOLO VENTILADOR	Hacia Abajo

(1) El modo de calentamiento sólo es disponible para los modelos de bomba térmica.

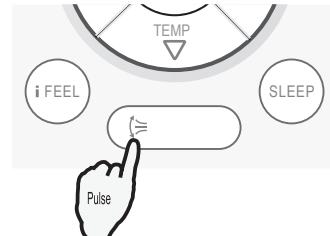


La dirección del flujo de aire también puede ser ajustada según su demanda con pulsar el botón del control remoto.

### CONTROL DE FLUJO DE FLUJO DE AIRE VERTICAL

Utilice el control remoto para ajustar varios ángulos de flujo o el ángulo específico que desea.


Pulse el botón una vez.



#### Resultado

La persiana de ajuste vertical moverá hacia arriba y abajo automáticamente.

Pulse el botón otra vez.



#### Resultado

Las persianas giran a un ángulo adecuado como desea.

- ! A No gire las persianas de ajuste vertical manualmente, de lo contrario se puede producir un mal funcionamiento. Si eso se ocurre, apague la unidad primero y corte la fuente de alimentación, luego restaure la fuente de alimentación.
- B Es mejor no dejar que la persiana de ajuste vertical incline hacia abajo durante un largo tiempo bajo el modo de ENFRIAMIENTO o SECO para evitar el goteo de agua condensada.

## Instrucciones y Modos de Operación

### MODO SMART

¿Cómo ajustar el modo SMART?

Pulse el botón 

#### Resultado

Entre en el modo SMART (operación lógica difusa) directamente sin tener en cuenta de que la unidad esté encendida o apagada. La temperatura y velocidad del ventilador son automáticamente ajustados sobre la base de la temperatura actual de la habitación.



Para los modelos tipo Split, como los aires acondicionados montados a la pared o los aires acondicionados de pie, el modo de funcionamiento y la temperatura establecida deberían determinarse basándose en la temperatura interior.

### Modelos con Bomba de Calor (Frío Calor)

Temperatura Interna	Modo de Operación	Temperatura de Objetivo
21°C (70°F) o inferior	 CALEFACCIÓN	22°C (79°F)
21°C - 23°C (70°F-73°F)	 SOLO VENTILADOR	
23°C - 26°C (73°F-79°F)	 SECO	Temperatura de habitación reducida por 2°C(2°F) después de 3 minutos de operación
Superior a 26°C (79°F)	 ENFRIAMIENTO	26°C (79°F)

### Modelos con Solo Frío

Temperatura Interna	Modo de Operación	Temperatura de Objetivo
23°C (73°F) o inferior	 SOLO VENTILADOR	
23°C - 26°C (73°F-79°F)	 SECO	Temperatura de habitación reducida por 2°C(2°F) después de 3 minutos de operación
Superior a 26°C (79°F)	 ENFRIAMIENTO	26°C (79°F)

- ! El botón SMART es inválido en el modo SÚPER.
- ! El botón ECO no funciona en el modo SMART.
- ! Pulse el botón MODO para cancelar SMART.

Nota: La temperatura, el flujo de aire y la dirección son controlados automáticamente en el modo SMART. Sin embargo, para equipos On/Off, puede seleccionar desde -2 a 2, si todavía se siente incómodo.

## Instrucciones y Modos de Operación

¿Qué puede hacer en el modo SMART?

Su sensación	Botón	Ajuste
Incómodo debido al volumen de flujo de aire inadecuado		La velocidad del ventilador interno alterna entre Auto, Alta, Media y Baja cada vez que se pulsa este botón.
Incómodo debido a la dirección de flujo inadecuada		Púlselo una vez, la persiana de ajuste vertical gira para cambiar la dirección del flujo de aire vertical .Púlselo otra vez, el swinging se para.

¿Cómo cancelar el modo SMART?

Pulse el botón

**Resultado**

El modo SMART será cancelado.



## AJUSTE DE RELOJ

¿Cómo ajustar el tiempo real?

1. Pulse el botón

**Resultado**


El tiempo parpadea en la LED.



2. Pulse los botones y

**Resultado**


- Una vez para aumentar o disminuir el ajuste de tiempo por 1 minuto.
- Uno y medio segundos para aumentar o disminuir el ajuste de tiempo por 10 minutos.
- Para un tiempo más largo, se puede aumentar o disminuir el tiempo por 1 hora.



3. Pulse el botón otra vez.

**Resultado**

El tiempo real se ha ajustado.

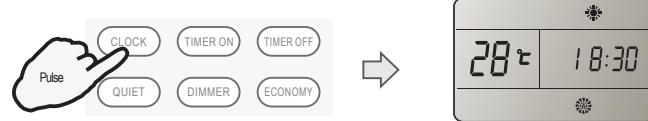

## Instrucciones y Modos de Operación

### MODO SÚPER

El modo SUPER se utiliza para iniciar o detener el enfriamiento o calentamiento rápido. En el modo SUPER, el indicador super se mostrará en el LCD.


El modo SUPER se puede establecer cuando el electrodoméstico está en funcionamiento o energizado. En el modo SUPER usted puede establecer la temperatura, la dirección del flujo de aire y el temporizador.

#### ¿Cómo ajustar el modo SÚPER?

Pulse el botón  en el modo cooling [frío], dry [seco] o fan [ventilador].

#### Resultado


En alta velocidad del ventilador, la temperatura ajustada se cambia automáticamente a 16°C(61°F).

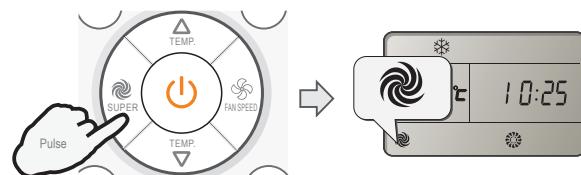

Pulse el botón  en el modo de calefacción.

#### Resultado

En la velocidad de ventilador automática, la temperatura ajustada se cambia automáticamente a 30°C(86°F).

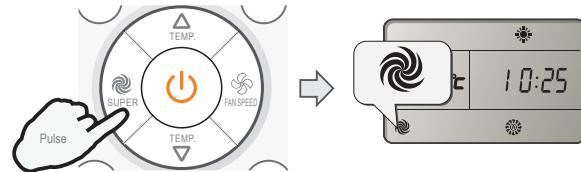

#### ¿Cómo cancelar el modo SÚPER?

Pulse el botón SÚPER, MODO, VENTILADOR ENCENDIDO/APAGADO o SLEEP:

#### Resultado

El display del control regresara a su posición original, saliendo del modo SÚPER



- !** A El botón SMART no está disponible en el modo SÚPER.
- B El botón ECO no está disponible en el modo SÚPER.
- C El electrodoméstico continuará funcionando en el modo SUPER si no sale del mismo al presionar cualquiera de los botones mencionados arriba.
- D El modo Calefacción NO está disponible para aires acondicionados de sólo frío.

## Instrucciones y Modos de Operación

### FUNCIÓN TIMER

Es conveniente activar el temporizador con los botones **TIMER ON/OFF** cuando sale por la mañana con el fin de lograr una temperatura cómoda para la habitación en el tiempo cuando regrese a casa. También puede ajustar el temporizador para el apagado para disfrutar de un buen sueño durante la noche.

#### ¿Comó activar la función Timer?

- Pulse el botón 

##### Resultado


"ON 12:00" parpadea en la LCD.



- Pulse el botón  o 

##### Resultado

- Una vez para aumentar o disminuir el ajuste de tiempo por 1 minuto.
- Uno y medio segundos para aumentar o disminuir el ajuste de tiempo por 10 minutos.
- Para un tiempo más largo, se puede aumentar o disminuir el tiempo por 1 hora.



- Cuando su tiempo deseado se muestra en la LED, pulse el botón **TIMER ON** y confírmelo.

##### Resultado

- Se puede oír un pitido.
- "ON" deja de parpadear en el display del control.
- El indicador del **TIMER** en la unidad interna se enciende.



- Después de que el temporizador ajustado se muestre durante 5 segundos, el reloj se mostrará en la LCD del control remoto en lugar del temporizador de ajuste.

#### ¿Comó cancelar la función Timer?

- Pulse el botón  otra vez.

##### Resultado


Se puede oír un "pitido" y el indicador se aparece, el modo de temporizador activado ha sido cancelado.



**! Es similar para ajustar el **TIMER OFF**, puede permitir el apagado del aparato automáticamente en su tiempo deseado.**

### MODO QUIET

En este modo, el acondicionador de aire funcionará con bajo ruido.



**! Pulse el botón **MODO**, **VENTILADOR**, **SMART**, **SÚPER** para cancelar el modo de **QUIET**.**

## Instrucciones y Modos de Operación

### MODO ECO

En este modo, el aire acondicionado producirá un rendimiento de ahorro de energía mediante una corriente de funcionamiento más baja, ajustando la unidad a 24°C por un periodo de 8 horas, reduciendo el consumo en un ~60%.

- ! El botón ECO no se funciona mientras se encuentre en el modo SMART y SÚPER.
- Presione los botones ON/OFF, MODE, TEMP +, TEMP -, FAN SPEED, SLEEP, QUIET o ECO para cancelar el modo ECONOMÍA.

### FUNCIÓN IFEEL

IFeel es la evolución de nuestra función Follow Me, con mayor presición y seguridad para un mayor confort. El sensor de temperatura construido en el control remoto está activado. Puede percibir la temperatura circundante y transmitir la señal a la unidad, la unidad puede ajustar la temperatura con el fin de proporcionar la máxima comodidad.

#### ¿Cómo activar la función IFEEL?

1. Pulse el botón **iFEEL** una vez

#### Resultado

Aparecerá en la pantalla la señal de transmisión y la función de IFEEL se pondrá en marcha.



- ! Hay que poner el control remoto en el lugar donde la unidad de interior pueda recibir la señal fácilmente. Una vez suspendido el aire acondicionado, hay que cancelar el modo de IFEEL para ahorrar energía en el control remoto.

#### ¿Cómo cancelar la función IFEEL?

1. Pulse el botón **iFEEL** una vez más.

#### Resultado

La señal de transmisión en la pantalla se desaparecerá, la función de IFEEL será suspendida.




### FUNCIÓN DIMMER (Atenuador de Display)

#### ¿Cómo ajustar la función DIMMER para atenuar el display?

Pulse el botón **DIMMER** para apagar la luz y la pantalla en la unidad interior.

- ! Cuando la luz está apagada, la señal recibida encenderá la luz otra vez.



### FUNCIÓN DE BLOQUEO

#### ¿Cómo establecer el modo de BLOQUEO?

Pulse los botones **TIMER ON** y **TIMER OFF** al mismo tiempo durante 2 segundos para iniciar el modo de BLOQUEO.

El indicador de bloqueo aparece en la pantalla

Presiénelos al mismo tiempo durante 2 segundos



#### ¿Cómo cancelar el modo de BLOQUEO?

Pulse los botones **TIMER ON** y **TIMER OFF** al mismo tiempo durante 2 segundos para iniciar el modo de BLOQUEO.

El indicador de bloqueo aparece en la pantalla

Presiénelos al mismo tiempo durante 2 segundos



## Instrucciones y Modos de Operación

### FUNCIÓN SLEEP

El modo de SLEEP puede ser ajustado en el modo ENFRIAMIENTO, CALENTAMIENTO o SECO. Esta función le da un entorno más cómodo y confortable para tener una excelente noche de sueño.

- El aparato dejará de funcionar automáticamente después de 8 horas de funcionamiento.
- La velocidad del ventilador se ajusta automáticamente a la baja velocidad.

#### ¿Cómo activar la función SLEEP?

Cada vez que el botón  sea pulsado.

#### Resultado

El modo de operación es cambia en secuencia:



#### MODO DE SUEÑO 1

- La temperatura ajustada se elevará por 2°C (2°F) por lo más si el aparato funciona en el modo de enfriamiento durante 2 horas constantemente, luego y se mantiene constante.
- La temperatura ajustada se disminuirá por 2°C (2°F) por lo más si el aparato funciona en el modo de calentamiento durante 2 horas constantemente, luego se mantiene constante.



#### MODO DE SUEÑO 2

- La temperatura ajustada se elevará por 2°C (2°F) por lo más si el aparato funciona en el modo de enfriamiento durante 2 horas constantemente, luego se disminuye por 1°C (1°F) después de 6 horas, luego se disminuye por 1°C (1°F) después de 7 horas.
- La temperatura ajustada se disminuirá por 2°C (2°F) por lo más si el aparato funciona en el modo de calentamiento durante 2 horas constantemente, luego se eleva por 1°C (1°F) después de 6 horas, luego se eleva por 1°C (1°F) después de 7 horas.



#### MODO DE SUEÑO 3

- La temperatura ajustada se elevará por 1°C (1°F) por lo más si el aparato funciona en el modo de enfriamiento durante 1 hora, y se eleva por 2°C (2°F) después de 2 horas, luego se disminuye por 2°C (2°F) después de 6 horas, luego se disminuye por 1°C (1°F) después de 7 horas.
- La temperatura ajustada se disminuirá por 2°C (2°F) si el aparato funciona en el modo de calentamiento durante 1 hora, luego se disminuye por 2°C (2°F) después de 2 horas, luego se eleva por 2°C (2°F) después de 6 horas, luego se eleva por 2°C (2°F) después de 7 horas.



#### MODO DE SUEÑO 4

- La temperatura ajustada se mantendrá constante.

**!** Pulse el botón SÚPER; INTELIGENTE; MODO o VENTILADOR para cancelar el modo SLEEP.

Con pulsar el “modo de SLEEP” cuatro veces, o seleccionar otros modos tales como SÚPER, SMART O VENTILADOR, puede cancelar la función de SLEEP de las unidades sin cuatro curvas de SLEEP.

El calentamiento NO es disponible para el acondicionador de aire de solo FRÍO.

## Póliza de Garantía



### CONDICIONES

Esta garantía es aplicable solamente a productos vendidos por Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V. y por sus distribuidores nacionales autorizados. Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V. garantiza al comprador de cualquiera de nuestros productos, el funcionamiento de los mismos por el período comprendido de acuerdo a la tabla anexa, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto, bajo las siguientes:

Para hacer efectiva esta garantía, por favor marque el teléfono del Servicio Autorizado SAM (Servicio Autorizado Macon).

- Deberá presentar el producto, la póliza de garantía debidamente llenada y la factura, no olvide tenerlos a la mano al momento de su llamada.
- **La empresa reparará o reemplazará las partes o piezas defectuosas del equipo sin cargo para el consumidor**, siempre y cuando se cumplan todas las cláusulas descritas en esta garantía.
- **El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días** contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- **El consumidor podrá adquirir con costo, refacciones y partes**, con nuestros distribuidores.
- **El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva** esta garantía, por medio del SAM (Servicio Autorizado Macon).
- **En caso de que la presente garantía se extraviara**, el consumidor podrá recurrir con su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la factura de su compra respectiva.
- **Esta es la única garantía expedida por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V.** No autorizamos a ninguna persona o representante a asumir en nuestro nombre cualquier otra responsabilidad en relación con este producto.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el **producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales** publicadas en el manual de usuario y/o placa de especificaciones.
- Cuando el **daño es imputable** a falta de mantenimiento.
- Cuando el **daño es causado por abuso, negligencia, accidentes, instalación inadecuada o durante la transportación del equipo**.
- Cuando el **producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo** de uso proporcionado.
- Cuando el **producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas** por Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V.

## PERIODOS DE GARANTÍA

**8** AÑOS DE  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR

**1** AÑO en los demás  
componentes

Esta garantía es ampara los siguientes productos:

Evaporadora	Condensadora	Capacidad	Voltaje	Función
FKESOJ <b>121C</b>	FKCSIL <b>121C</b>	12,000 BTU/h (1 T.R.)	115v~ / 60hz / 1ph	Solo Frío
FKESOJ <b>122C</b>	FKCSIL <b>122C</b>	12,000 BTU/h (1 T.R.)	230v~ / 60hz / 1ph	Solo Frío
FKESOJ <b>182C</b>	FKCSIL <b>182C</b>	18,000 BTU/h (1.5 T.R.)	230v~ / 60hz / 1ph	Solo Frío
FKESOJ <b>242C</b>	FKCSIL <b>242C</b>	24,000 BTU/h (2 T.R.)	230v~ / 60hz / 1ph	Solo Frío
Evaporadora	Condensadora	Capacidad	Voltaje	Función
FKESOJ <b>121H</b>	FKCSIL <b>121H</b>	12,000 BTU/h (1 T.R.)	115v~ / 60hz / 1ph	Frío Calor
FKESOJ <b>122H</b>	FKCSIL <b>122H</b>	12,000 BTU/h (1 T.R.)	230v~ / 60hz / 1ph	Frío Calor
FKESOJ <b>182H</b>	FKCSIL <b>182H</b>	18,000 BTU/h (1.5 T.R.)	230v~ / 60hz / 1ph	Frío Calor
FKESOJ <b>242H</b>	FKCSIL <b>242H</b>	24,000 BTU/h (2 T.R.)	230v~ / 60hz / 1ph	Frío Calor

## VALIDAR UNA GARANTÍA

Procedimiento para Validar una Garantía:

- Llamar al **(871) 759-0101** o enviar un correo a **sam@imacon.com**
- Tener a la mano la **factura o nota de venta**.
- Proporcionar sus **datos completos del cliente**.
- Proporcionar **modelo exacto del equipo**.
- Indicar **número de factura** o nota de venta.
- Explicar lo más **detallado** posible la **falla del equipo**.
- Indicar el lugar **donde está instalado y las características** del mismo.
- Indicar un **horario de visita preferente**, en el cual el cliente se encuentre en su domicilio.



SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO  
indicar fecha de venta

Formas de contacto:

Tel. (871) 759-0101

 WhatsApp (871) 119-2265  
[sam@imacon.com](mailto:sam@imacon.com)



Fabricado e Importado en Exclusiva por:  
**METAL MECÁNICA MACON, S.A. DE C.V.**  
Canatlán #370 - 01 | Parque Industrial Lagunero  
Gómez Palacio, Durango | C.P. 35078  
R.F.C. MMM031205NG4  
Tel: (871) 759 0100